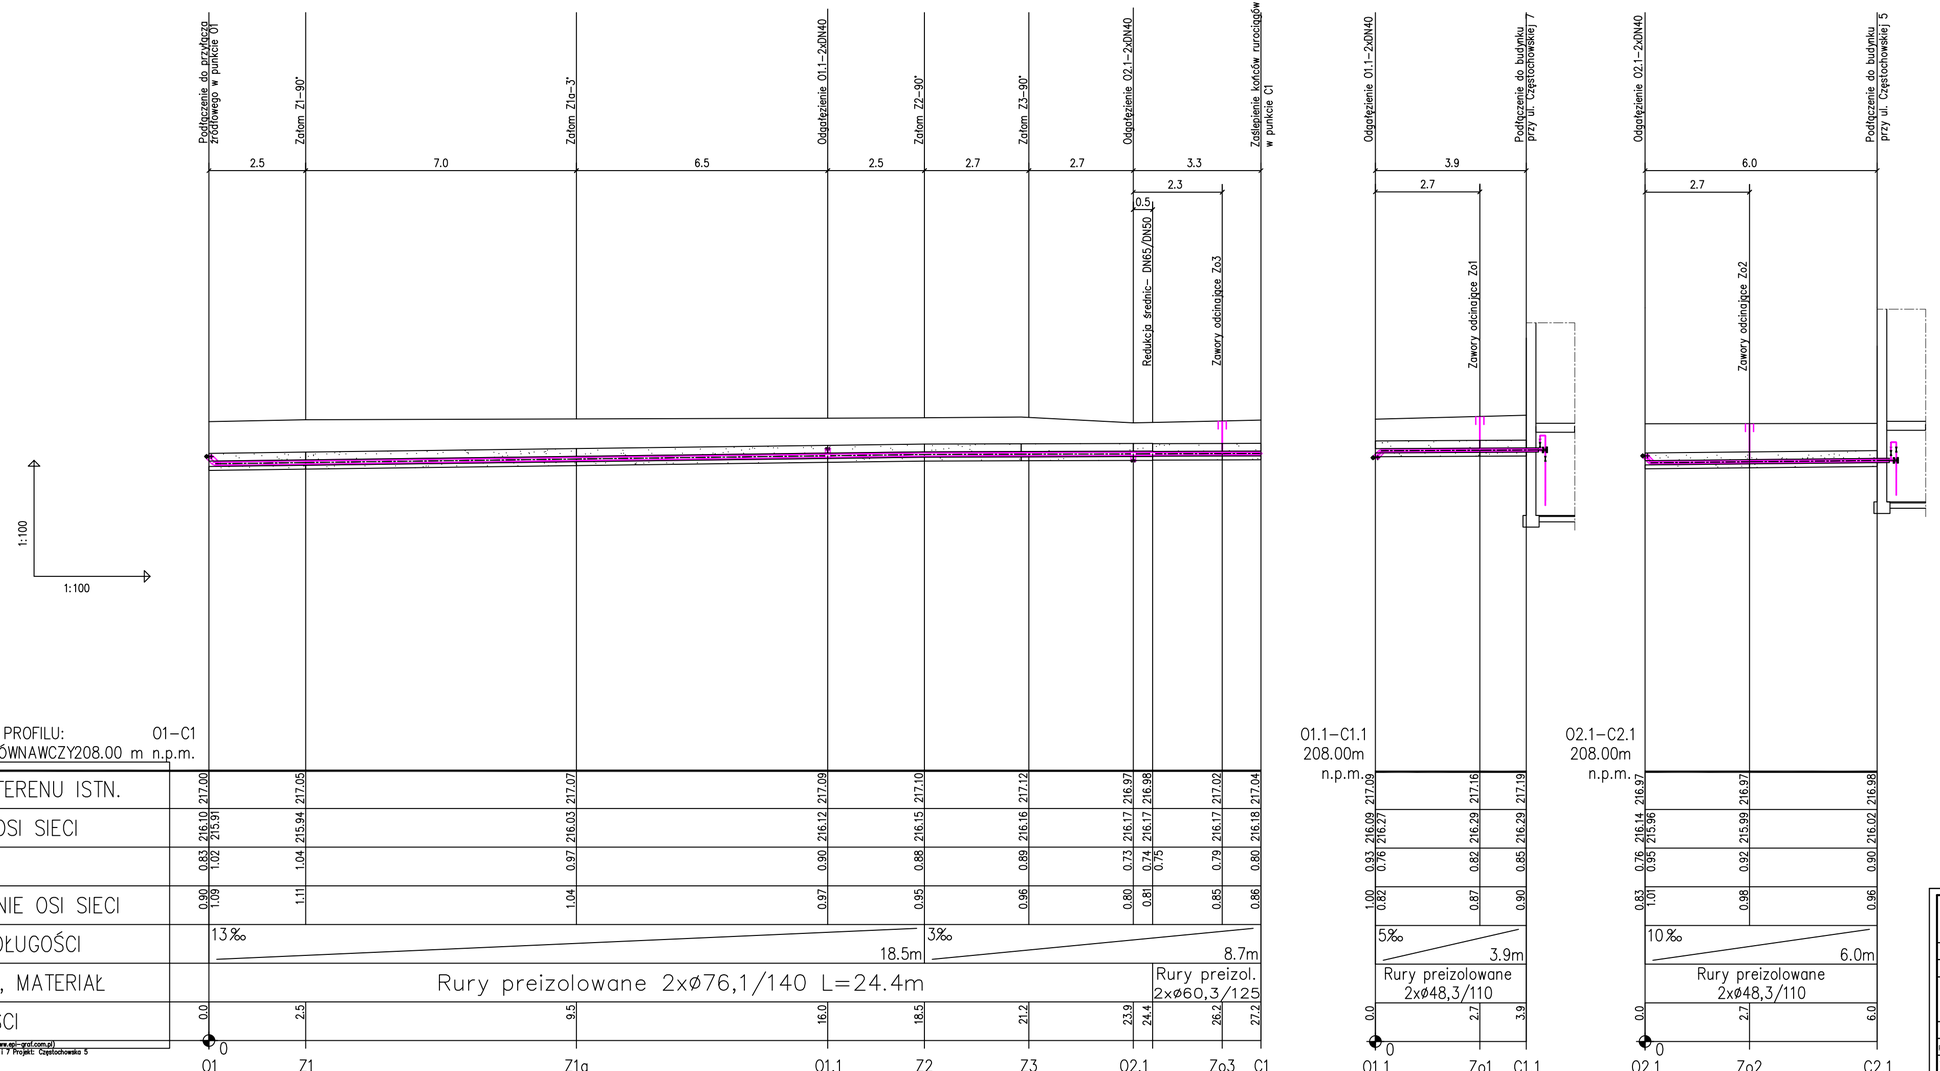
Podłączenie do przyłączy źródłowego w punkcie 01
Zatom Z1–90°
Zatom Z1a–3°
Odgałęzienie 01.1–2xDN40
Zatom Z2–90°
Zatom Z3–90°
Odgałęzienie 02.1–2xDN40
Zasilenie kotłów zurzociągów w punkcie C1
2.5
7.0
6.5
2.5
2.7
2.7
3.3
2.3
0.5
Redukcja średnic– DN65/DN50
Zawory odcinające Zo3
1:100
1:100
OZNACZENIE PROFILU: 01–C1
POZIOM PORÓWNAWCZY208.00 m n.p.m.
RZĘDNA TERENU ISTN.
RZĘDNA OSI SIECI
NAZIOM
ZAGŁĘBIENIE OSI SIECI
SPADKI, DŁUGOŚCI
ŚREDNICA, MATERIAŁ
ODLEGŁOŚCI
13‰
3‰
18.5m
8.7m
Rury preizolowane 2xø76,1/140 L=24.4m
Rury preizol. 2xø60,3/125
Generator rysunkowy 7.33.7 (www.epi-prof.com.pl)
Nazwa pliku: Częstochowska 5 i 7 Projekt: Częstochowska 5
01
Z1
Z1a
01.1
Z2
Z3
02.1
R1
Zo3
C1
Odgałęzienie 01.1–2xDN40
Podłączenie do budynku przy ul. Częstochowskiej 7
3.9
2.7
Zawory odcinające Zo1
01.1–C1.1
208.00m
n.p.m.
5‰
3.9m
Rury preizolowane 2xø48,3/110
01.1
Zo1
C1.1
Odgałęzienie 02.1–2xDN40
Podłączenie do budynku przy ul. Częstochowskiej 5
6.0
2.7
Zawory odcinające Zo2
02.1–C2.1
208.00m
n.p.m.
10‰
6.0m
Rury preizolowane 2xø48,3/110
02.1
Zo2
C2.1

| | | |