
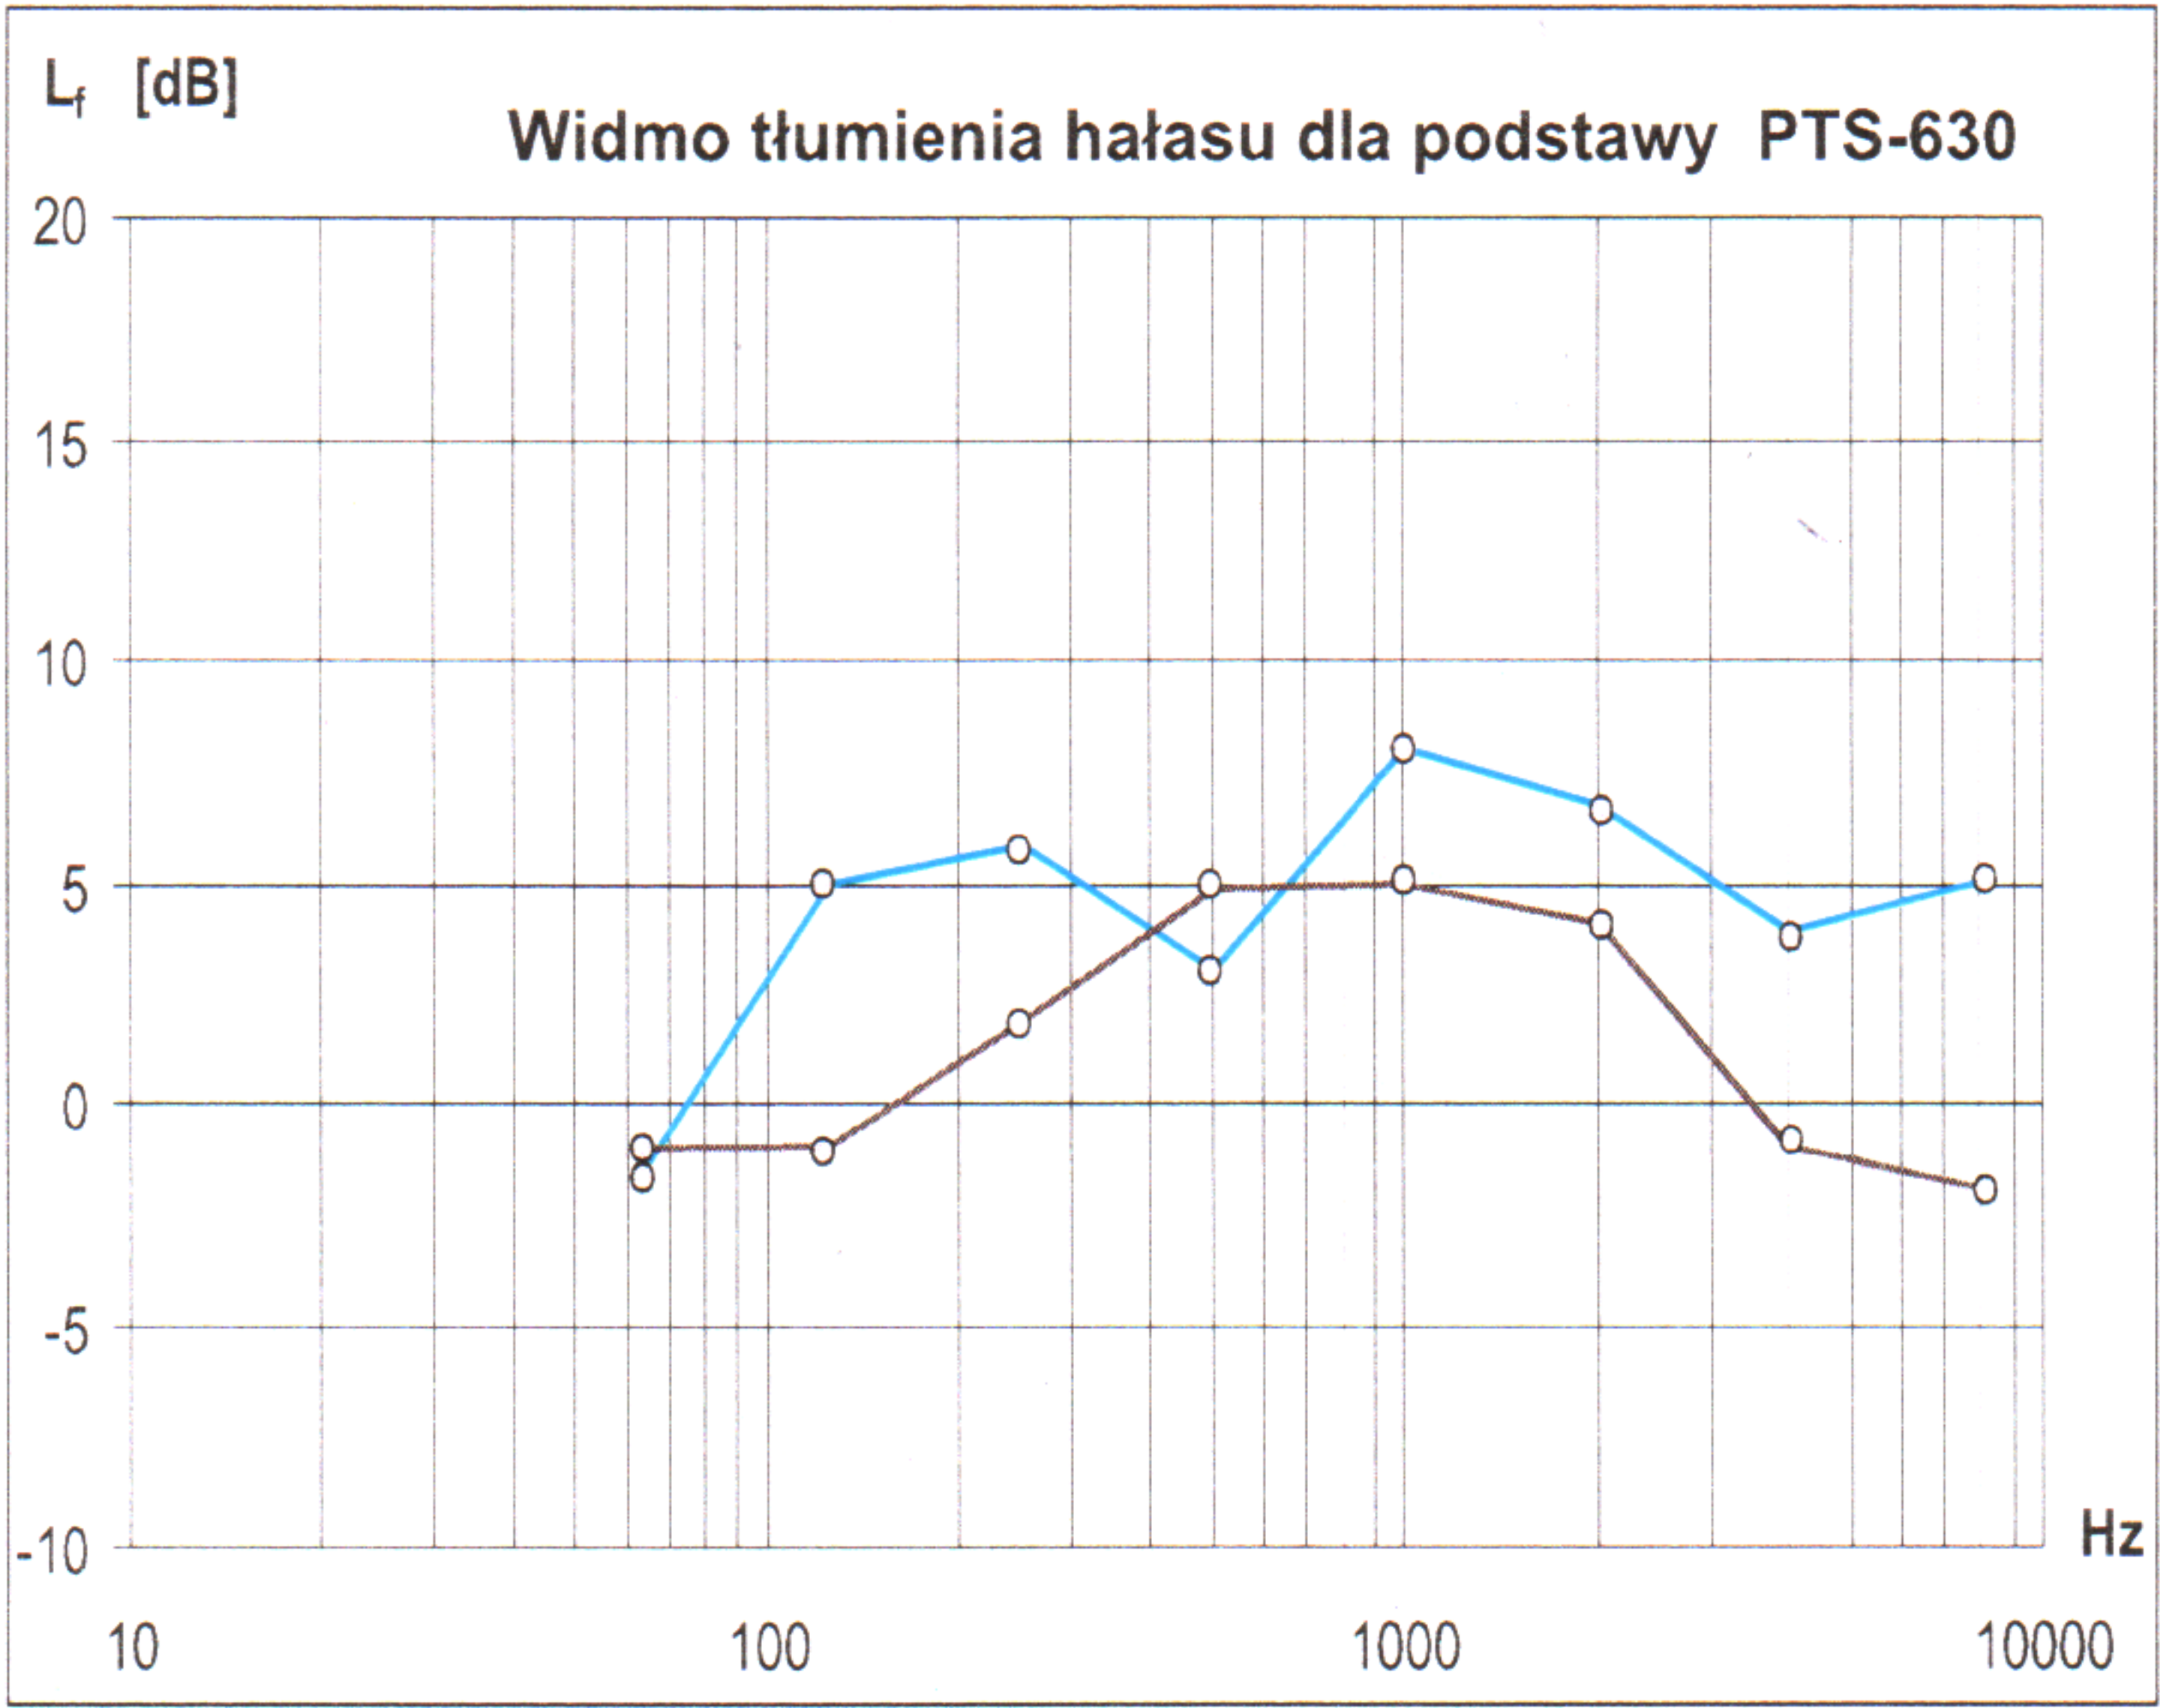


# PODSTAWY TŁUMIĄCE 630

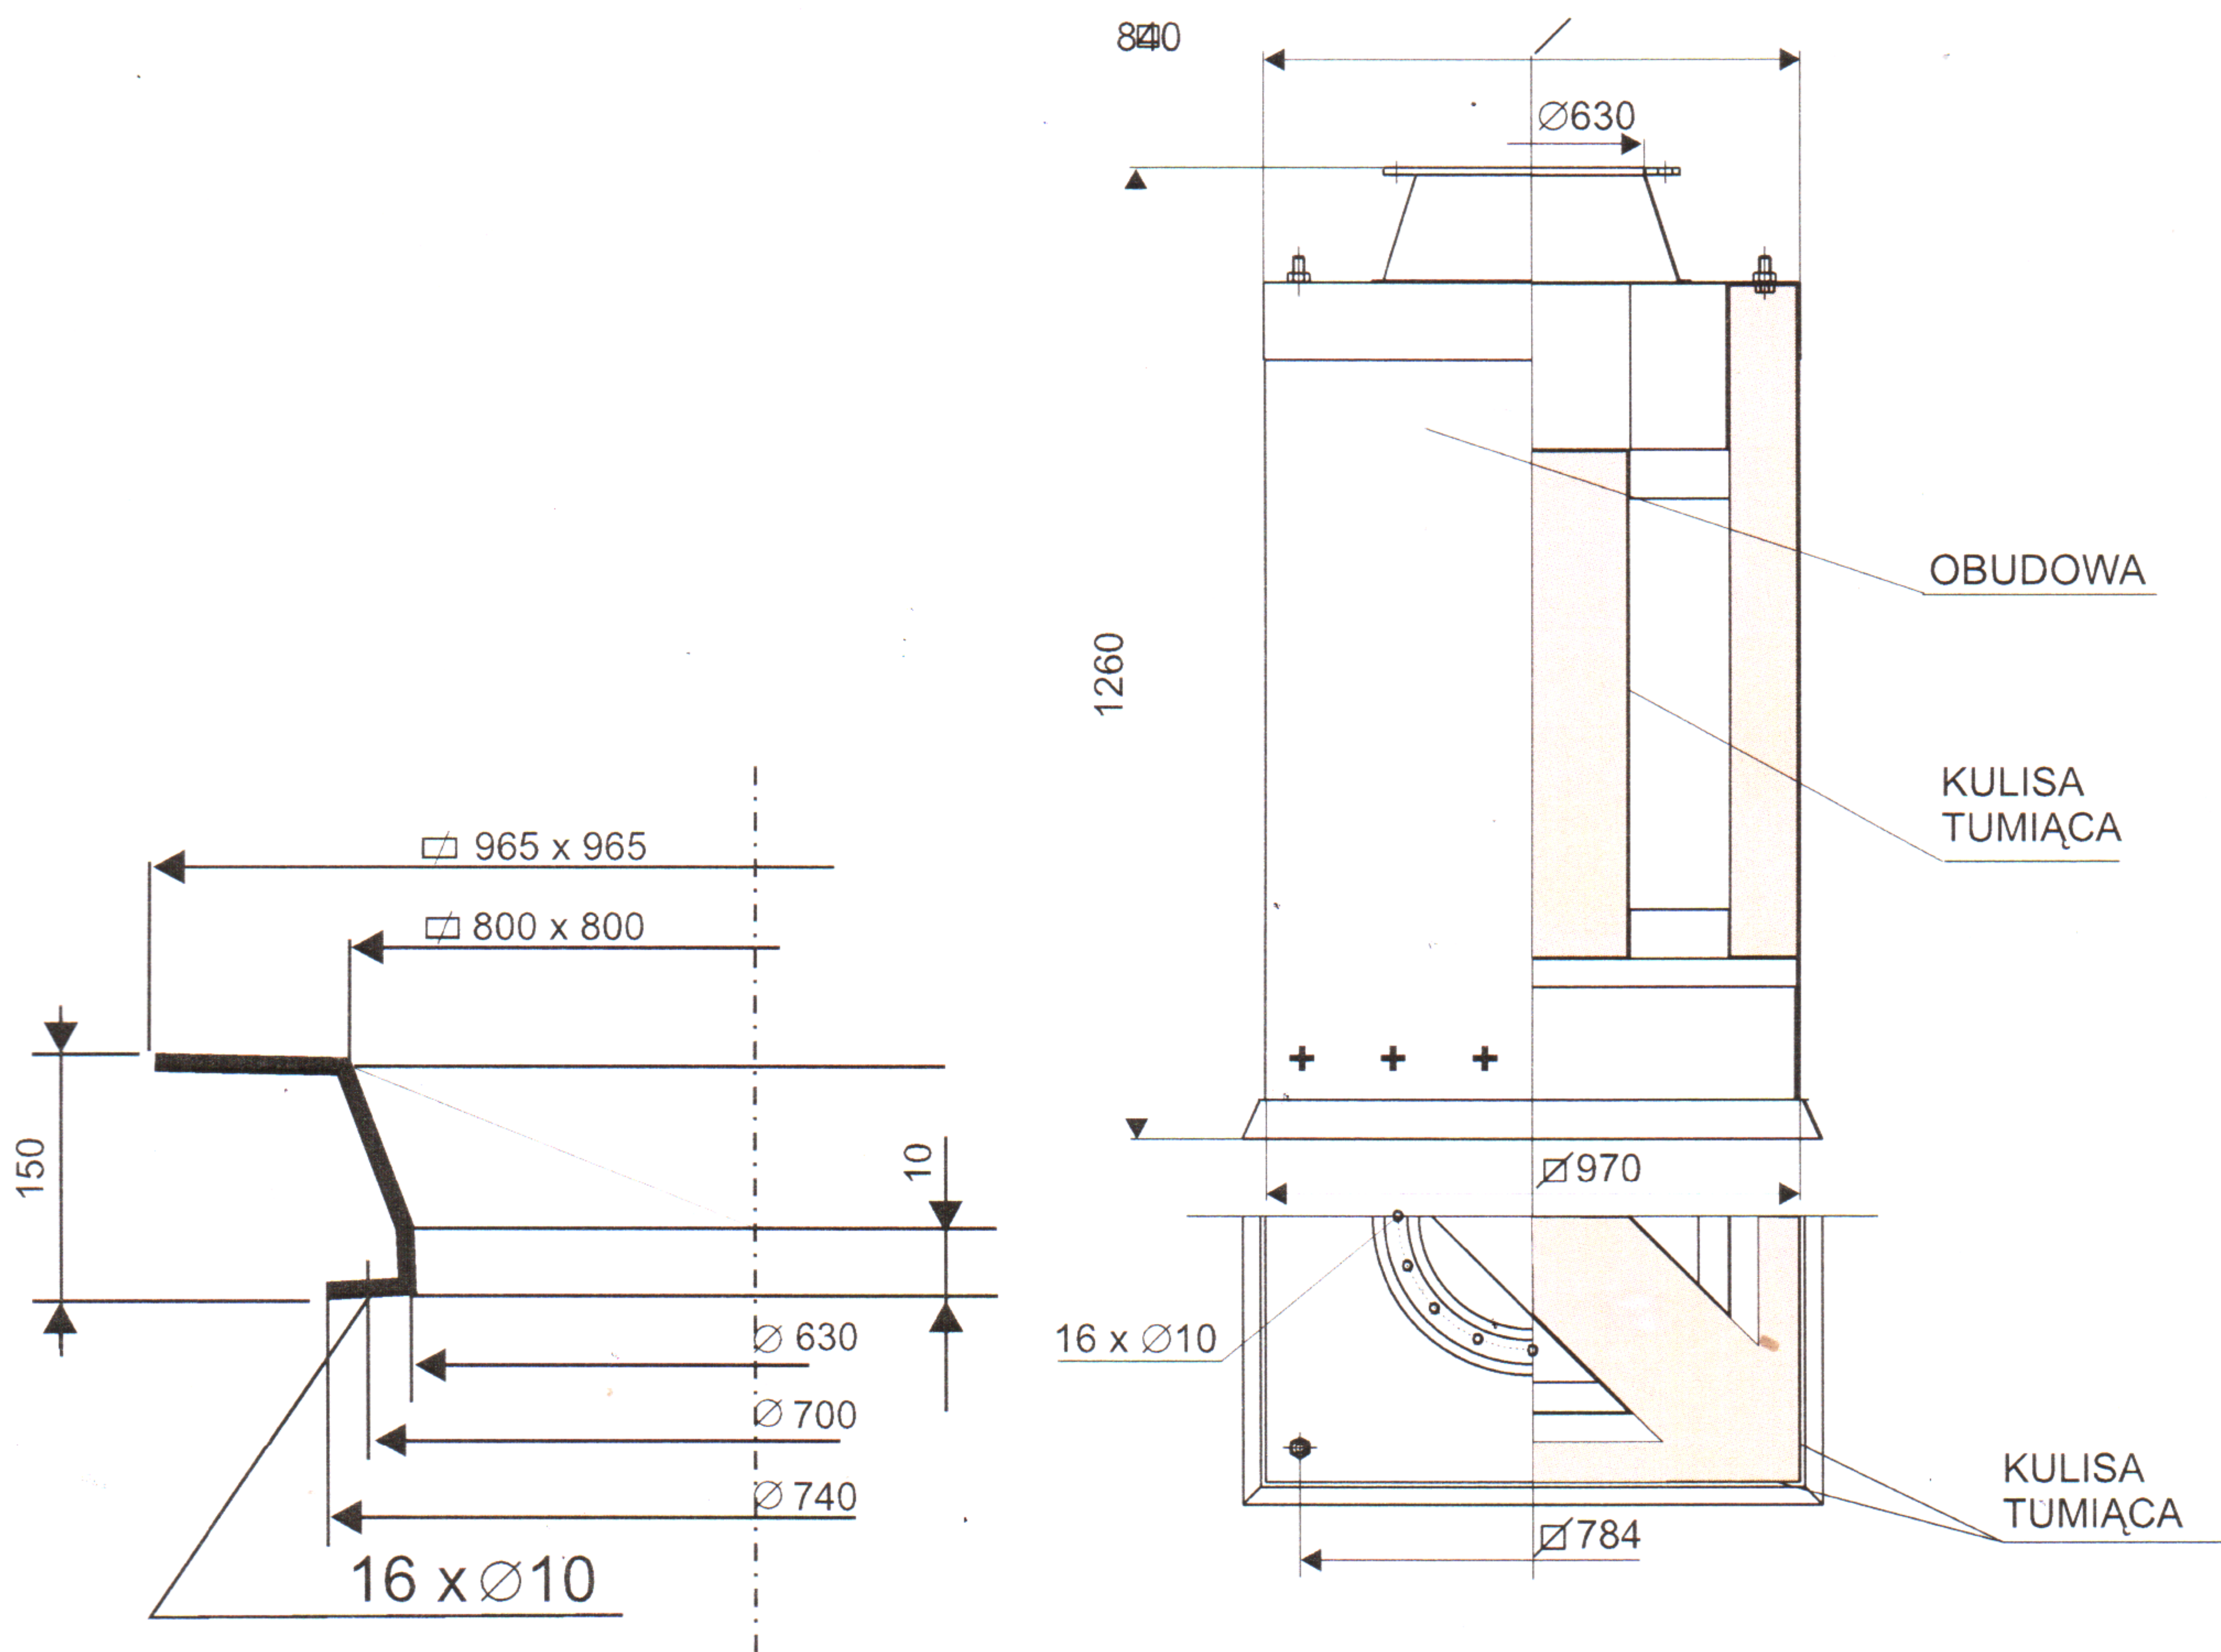

Wartości tłumienia hałasu w dB podstawy **PTS-630** dla poszczególnych częstotliwości  $f$  [Hz], dla poszczególnych obrotów wentylatorów o średnicy wlotu Ø630.

Obroty [1/min]	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz	8000 Hz
----------------	-------	--------	--------	--------	---------	---------	---------	---------

900	-2	5	6	3	8	7	4	0
700	-1	-1	2	5	5	4	-1	-2