TRASY KABLOWE DO PRZEPUSTNIC KOTŁÓW: WR1 i WR2

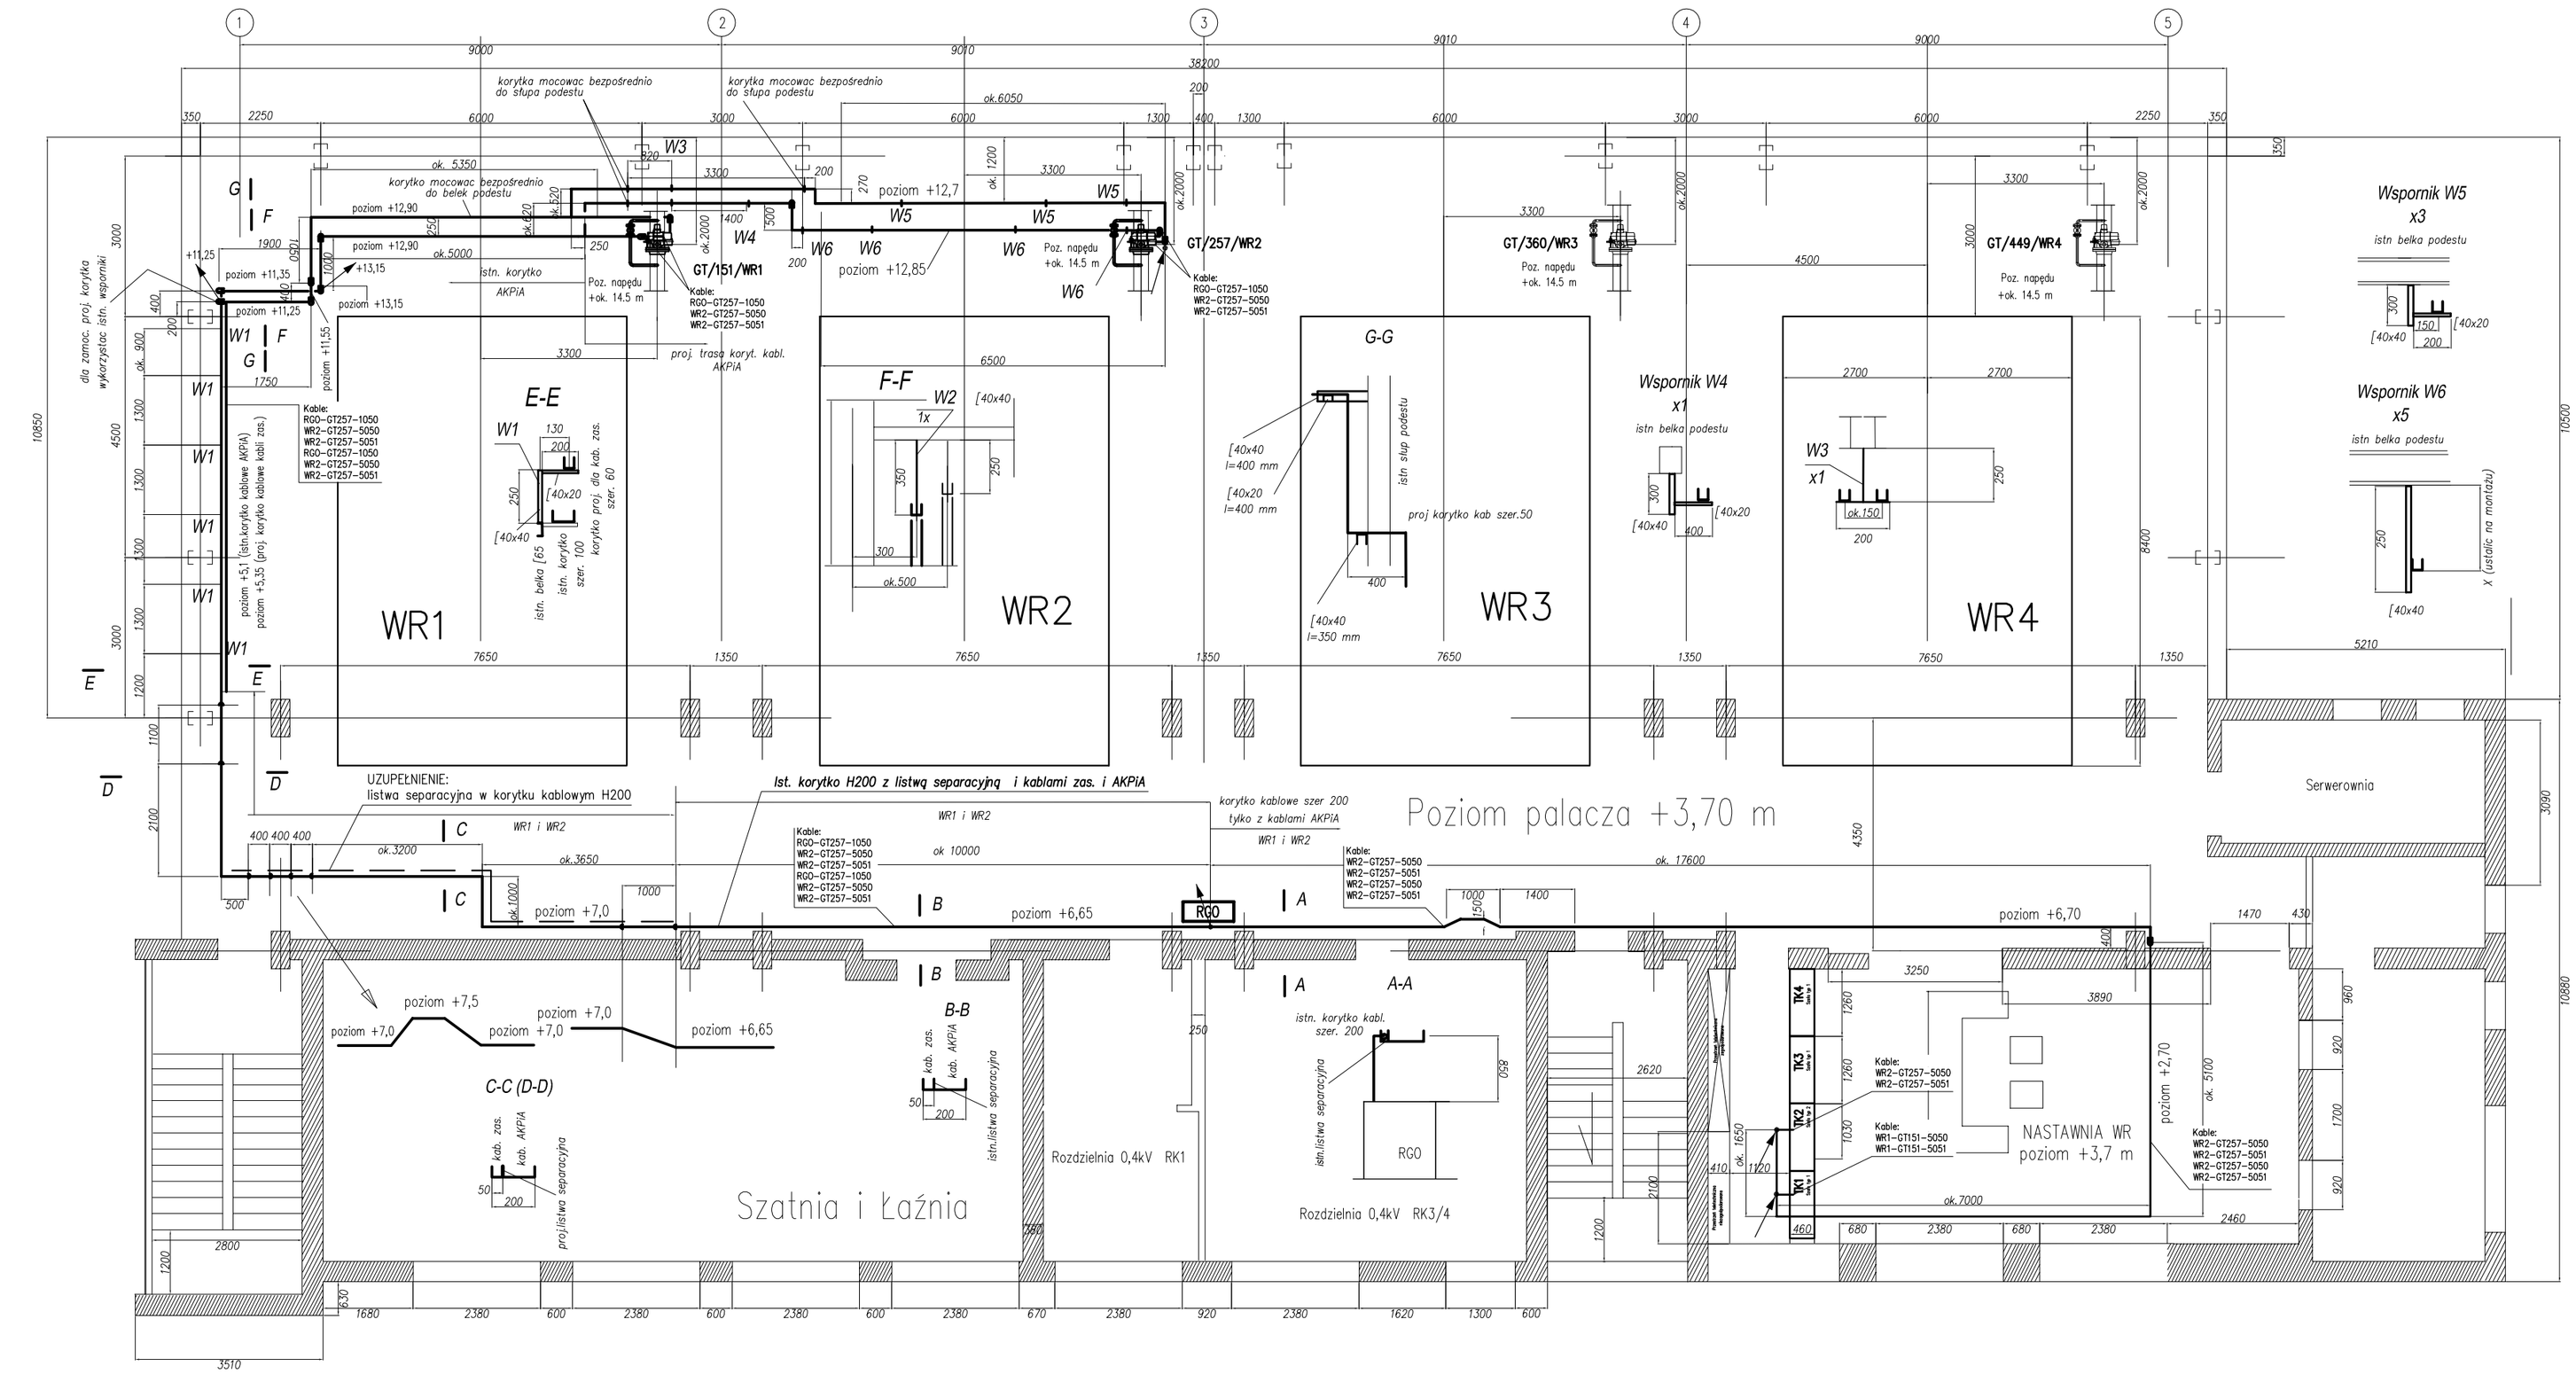

Wymiary zweryfikowac na montażu. Trasę kabli w sąsiedztwie napędów ustalic na montażu

UWAGI:

1. Główne trasy kablowe uzupełnić korytkami typu: KDSZ60H60E/3
2. Podejścia do armatur wykonać korytkami typu: KDS35H35E/3
3. Szczegóły prowadzenia tras kablowych ustalić na montażu

Data:	Wprowadził	Sprawdził	Proj. prow. branż.
Nazwisko			
Podpis			
Zakres:			

Zmiana nr b

Data:	Wprowadził	Sprawdził	Proj. prow. branż.
Nazwisko			
Podpis			
Zakres:			

Zmiana nr a

Tytuł rys. Projekt remontu armatury zabudowanej na rurociągach wylotowych z kotłow WR-25

Trasy kablowe w kotłowni WR.
Plan tras i dyspozycje

Podziałka 1:100

	Nazwisko	Data	Podpis
Projektował	mgr inż. W.Pacek	05.2017	
Wykonał	mgr inż. W.Pacek	05.2017	
Kier.zespołu	mgr inż. J.Waligóra	05.2017	

THT Sp. z o.o. sp.k.
Thermotechnika Sp. z o.o. sp.k.
ul. Wolności 345A, 41-800 Zabrze

Obiekt: PEC –Gliwice Sp. z o.o.

Nr projektu: 1/05/2017/E | Faza: PW | Nr rys.: 6E/1

TRASY KABLOWE DO PRZEPUSTNIC KOTŁÓW: WR3 i WR4

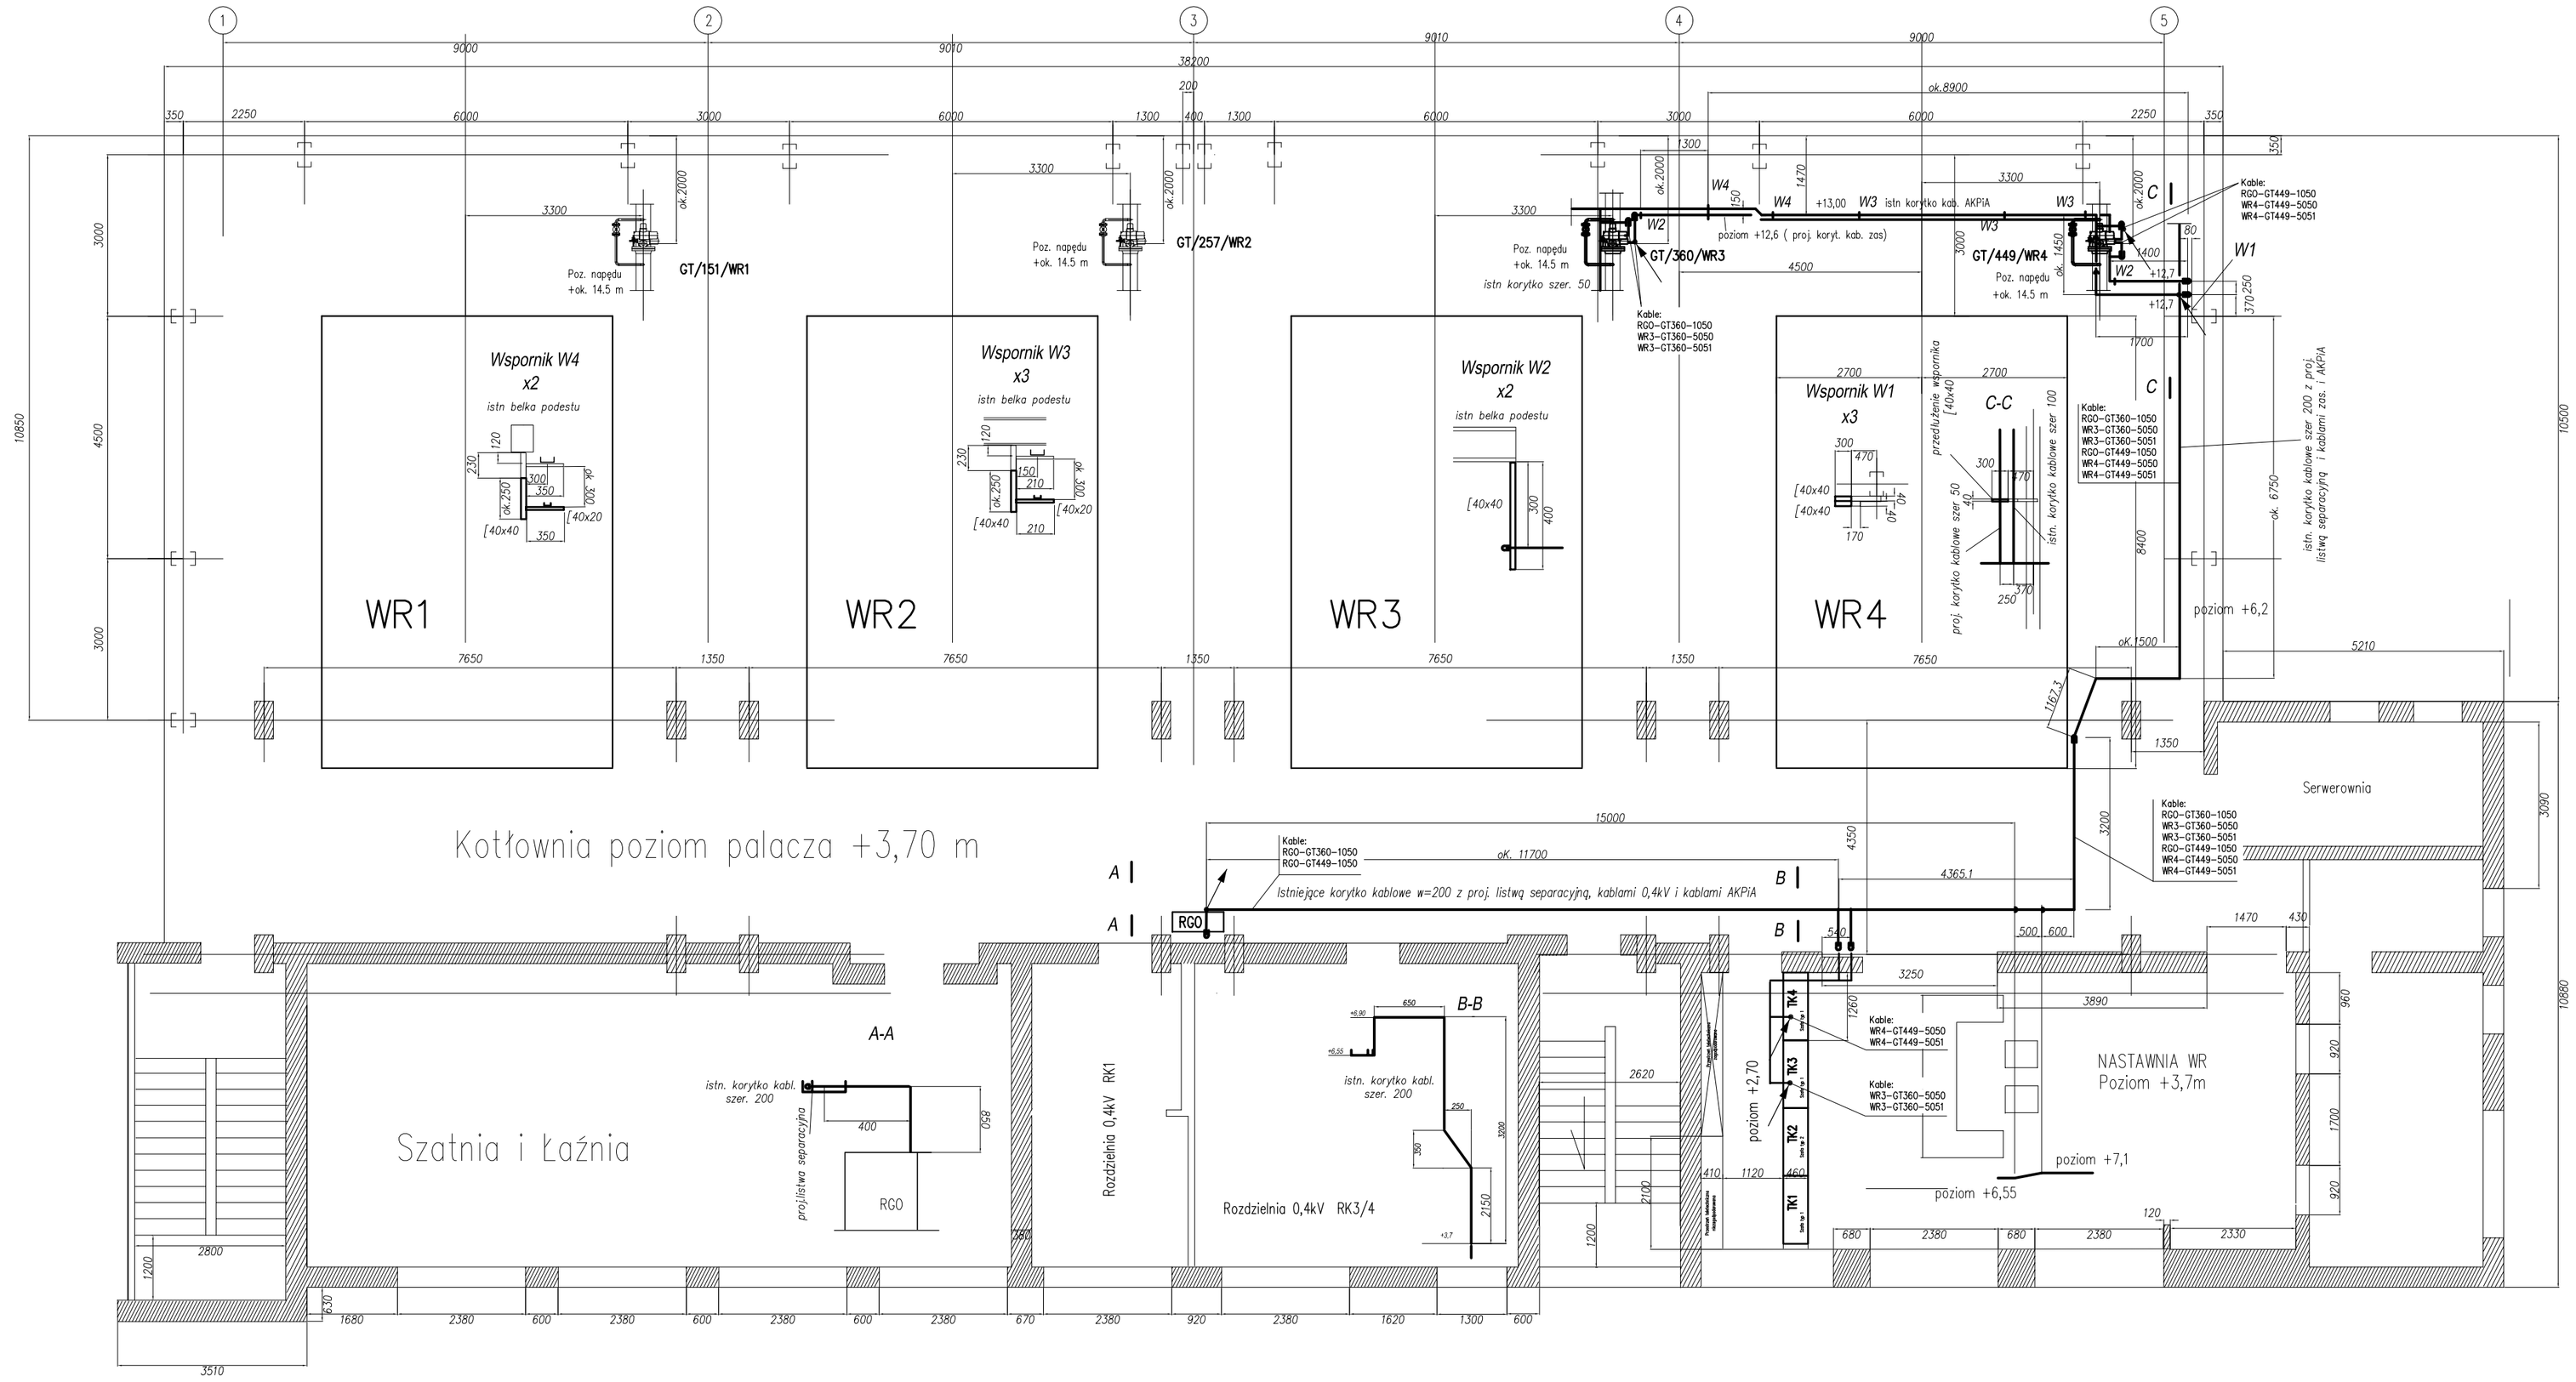

Wymiary zweryfikowac na montażu. Trasę kabli w sąsiedztwie napędów ustalic na montażu

UWAGI:

1. Główne trasy kablowe uzupełnić korytkami typu: KDSZ60H60E/3
2. Podejścia do armatur wykonać korytkami typu: KDS35H35E/3
3. Szczegóły prowadzenia tras kablowych ustalić na montażu

Data:	Wprowadził	Sprawdził	Proj. prow. branż.
Nazwisko			
Podpis			
Zakres:			

Zmiana "b"

Data:	Wprowadził	Sprawdził	Proj. prow. branż.
Nazwisko			
Podpis			
Zakres:			

Zmiana "a"

Tytuł rys. Projekt remontu armatury zabudowanej na rurociągach wylotowych z kotłow WR-25

Trasy kablowe w kotłowni WR.
Plan tras i dyspozycje

Thermotechnika Sp. z o.o. sp.k.
ul. Wolności 345A, 41-800 Zabrze

Podziałka 1:100

	Nazwisko	Data	Podpis
Projektował	mgr inż. W.Pacek	05.2017	
Wykonał	mgr inż. W.Pacek	05.2017	
Kier.zespołu	mgr inż. J.Waligóra	05.2017	

Obiekt: PEC –Gliwice Sp. z o.o.

Nr projektu	Faza	Nr rys.
1/05/2017/E	PW	6E/2